

Комплект установки платы БИБ
Этикетка
СПМТ.301319.004ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплект установки платы БИБ (далее – комплект) предназначен для размещения платы БИБ-КР извещателя ДПР-10В на DIN рейку в шкафу взрывозащищенном во взрывоопасной зоне или в обычном шкафу вне взрывоопасной зоны.

Примечание – Комплект также обеспечивает размещения плат барьеров искробезопасности извещателей ПРЕДЕЛ-200В-01 (БИБ-П), ВИБРОН-01В (БИБ-В) и четырех моделей АНТИРИС (БИБ-А).

1.2 Комплект работоспособен в диапазоне рабочих температур от минус 50 до 65°C.

1.2 Размеры комплекта с установленной платой БИБ-КР–76x52x55 мм.

1.3 Масса комплекта в упаковке – не более 0,1 кг.

1.4 Пример записи обозначения комплекта при заказе и в документации: «Комплект установки платы БИБ-КР СПМТ.301319.004».

2 Состав

2.1 Состав комплекта приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Основание	1
Винт М3х8	2
Шайба	2
Этикетка СПМТ.301319.004ЭТ	1

3 Использование комплекта.

3.1 Подготовка комплекта для использования (Рисунок 1)

3.1.1 Открыть крышку БИБ, отвернуть винты, которыми крепится плата, вынуть плату. Установить плату коммутации на основание с помощью винтов.

3.1.2 Установить плату коммутации с основанием на DIN рейку в шкафу.

3.1.3 Кабели внешних цепей ввести в шкаф.

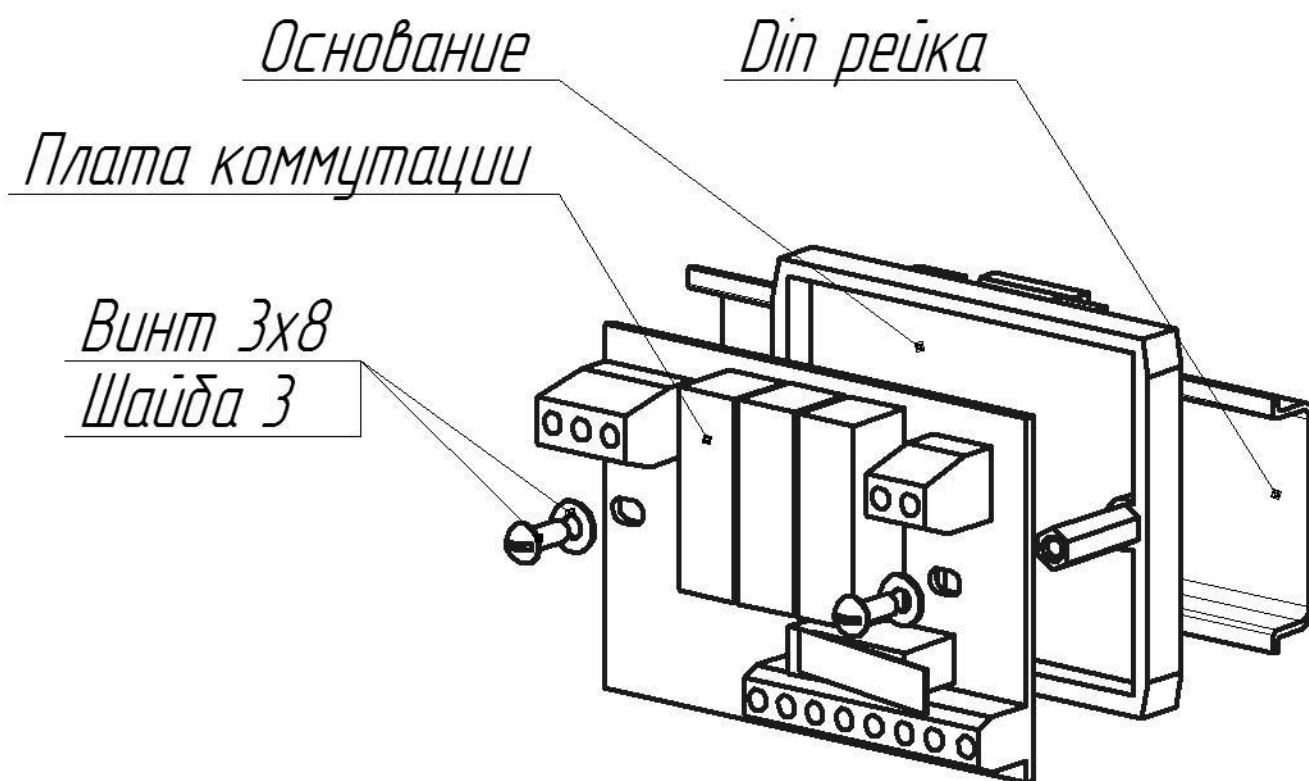


Рисунок 1– Комплект установки платы БИБ

3.1.4 Выполнить подключения соединительных проводов к контактным колодкам в соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации на извещатель.

3.1.5 Монтаж искроопасных цепей проводить кабелем КВВГ 7х1.

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы комплекта– 8 лет.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта.

При хранении и транспортировании комплект должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технической документации СПМТ.301319.004 при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки. Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный комплект или его составные части. Гарантия не распространяется на комплект с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР».

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,
тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,

E-mail: st-perimetr@mail.ru

URL: www.st-perimetr.ru

5 Свидетельство о приемке

Комплект установки платы БИБ-КР Зав.№ _____
соответствует требованиям технической документации СПМТ.301319.004 и
признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)